

Temat: Re: izolacje - ściany zewnętrzne

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 03.08.2022, 10:08

Adresat: m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia: "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, biuro@mpbudujemy.pl, Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>, "jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>

Cześć,

prośba aby to zrobić zgodnie z ustaleniami z 4 lipca. W linku załączam rysunek z 4 lipca.

Pozdrawiam

Daniel

W dniu 03.08.2022 o 09:58, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Cześć

Karta katalogowa w załączeniu

Pozdrawiam

M. Hil

W dniu 03.08.2022 09:47, Daniel Borzyszkowski napisał(a):

Cześć,

prośba o podeśłanie karty katalogowej od producenta.

Pozdrawiam

W dniu 02.08.2022 o 08:53, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Cześć,

Pytanie odnośnie izolacji ścian żelbetowych zewnętrznych kondygnacji zewnętrznej. Wg katalogu oraz informacji dystrybutora izolacji SWELLTITE, izolację można kończyć 300mm poniżej poziomu gruntu. Aktualnie na ścianie w osi A (od parkingu) dokleiliśmy 90cm, żeby podsypać ziemi i uporządkować teren przy parkingu i jesteśmy ponad 70 cm poniżej poziomu gruntu. Kierownik budowy mówi dzisiaj, że w strefie przemarzania miała być chyba papa. Czy akceptujecie tę membranę na takiej wysokości?

Pozdrawiam

M. Hil

Pozdrawiam

Daniel

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski


telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl


jwkinvest.pl

— ustalenia 4 lipca.jfif


Ściana przy palisadzie

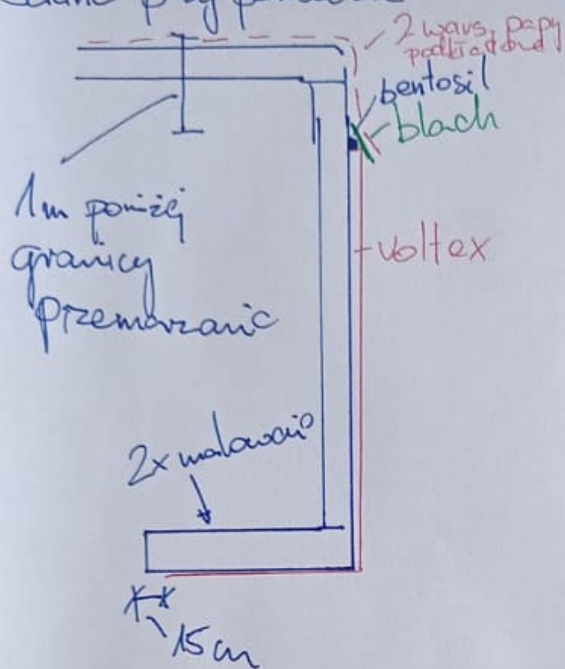


Ściana wjazd do hali garażowej

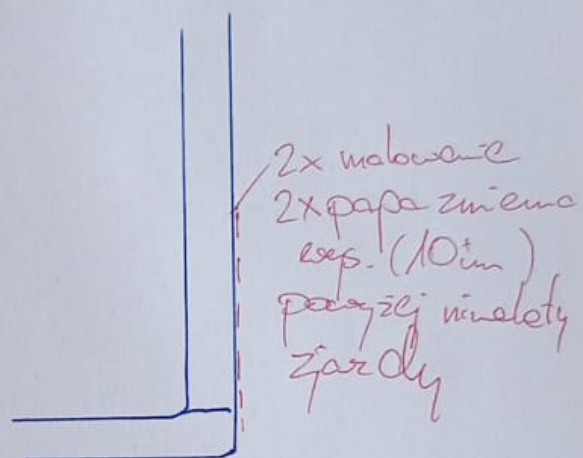

Ściana zew.

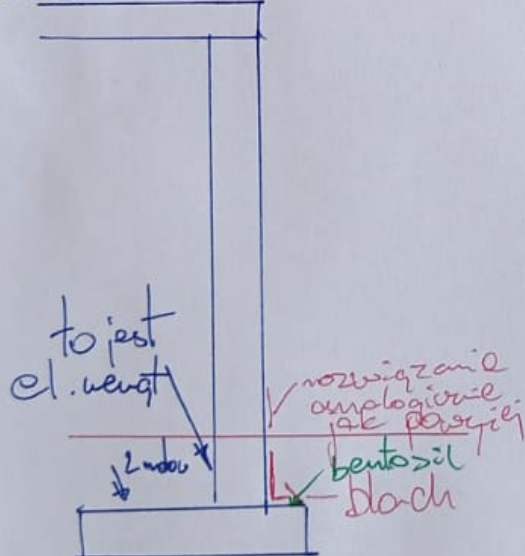

elementy wentylacji

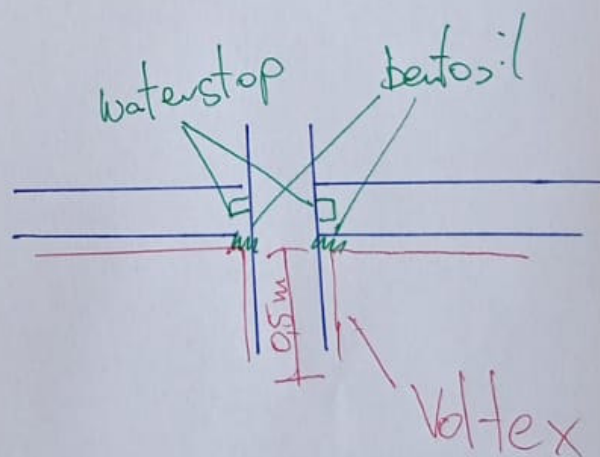



— Załączniki: —

ustalenia 4 lipca.jfif

102 KB